

**Публичное Акционерное Общество
«Нормаль»**

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения
за 2016 год**


1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

- а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей: 0
- б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, на 1 км тепловых сетей: 0

2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

- а) Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: **164,25 кг.у.т./Гкал**
- б) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: **Отопление: 762,5 Гкал; ГВС: 81,6 Гкал.**
- в) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
Отопление: 1,598; ГВС: 3,667.

Исполнительный директор

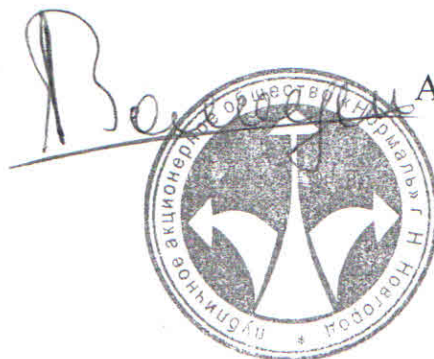

А.В. ВОЛОДИН