

**Акционерное Общество  
«Нормаль»**

**Информация о показателях надежности и энергетической эффективности  
объектов теплоснабжения  
за 2020 год**

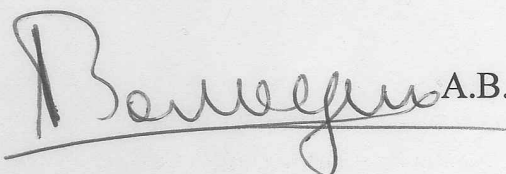
**1. Показатели надежности объектов теплоснабжения**

- а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей: 0 (не зафиксировано).
- б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, на 1 км тепловых сетей: 0 (не зафиксировано).

**2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения**

- а) Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: **164,82 кг.у.т./Гкал** (Приказ № 312-ТЭК от 16.11.2018 г., Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области)
- б) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: **Отопление: 925,8 Гкал; ГВС: 89,2 Гкал.** (Приказ № 129 от 20.02.2019 г., Министерство энергетики Российской Федерации)
- в) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:  
**Отопление:  $P_{\text{тп}} = 1,598$**   
**ГВС:  $P_{\text{тп}} = 3,667$**

Генеральный директор

**А.В. ВОЛОДИН**